



德中聯德科技有限公司

比例多
產品炭足

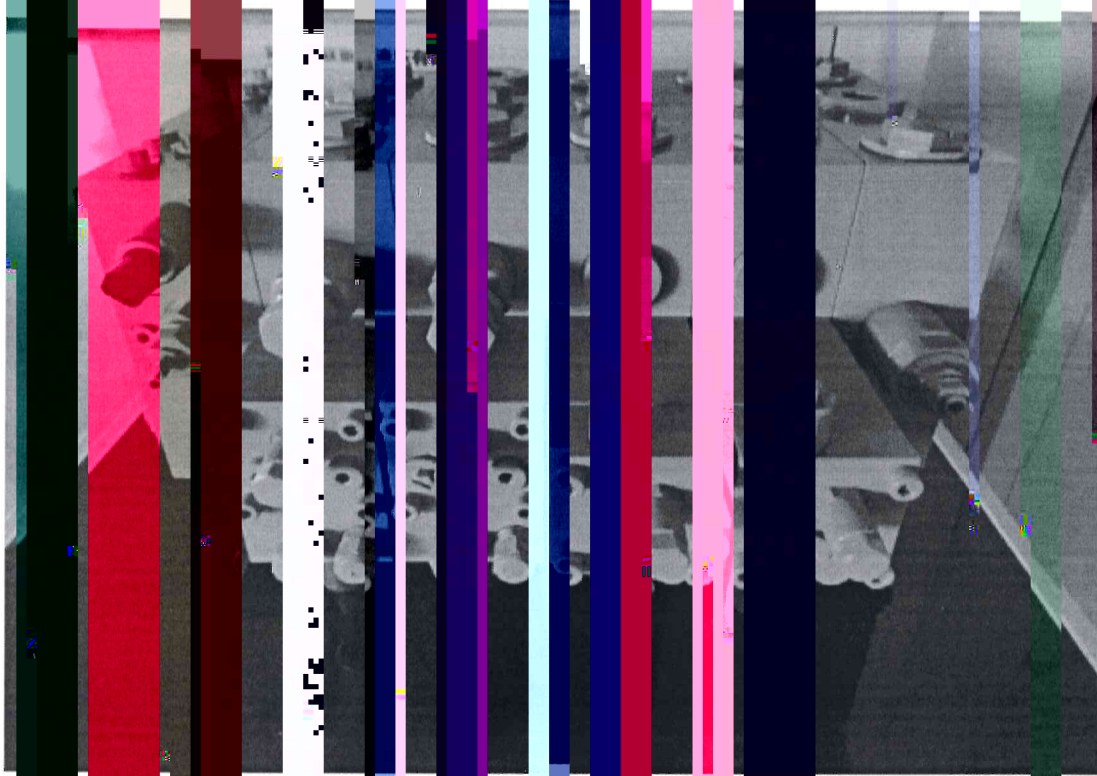

德中聯德科技有限公司

2023年08月3日

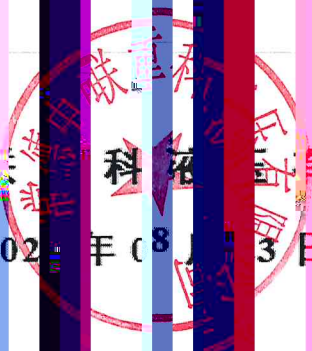

前言

报告基于《ISO 14067:2018 温室气体产品碳足迹的量化和报告指南》和《ISO 26264:2023 温室气体产品碳足迹的核算和报告指南》标准规则编制。报告以一台比例多路阀进行产品碳足迹核算，核算范围包括原辅材料和包装材料。核算方法采用生命周期法，核算边界包括直接和间接排放。核算数据来源于企业提供的物料清单和能源消耗数据。核算结果以吨二氧化碳当量（tCO₂e）表示。报告旨在为企业和产品提供碳足迹核算的参考依据。

报告申请者信息

公司名称：中联重科液压有限公司
组织机构代码：914300007001764855
地址：常德经济技术开发区德山大道
联系人：刘成
联系电话：1587364954

评估对象信息

产品名称/型号：比例多路阀 (ZYYDLU-0...)
报告采用全生命周期法核算。核算边界包括直接和间接排放。核算数据来源于企业提供的物料清单和能源消耗数据。核算结果以吨二氧化碳当量（tCO₂e）表示。报告旨在为企业和产品提供碳足迹核算的参考依据。

4T-A
CA平

产品

产品名称	规格	单位	数量	备注	其他
常规	1、室	量	每	0.4	
常规	2、室	量	每	0.4	
常规	3、室	量	每	0.4	
常规	4、室	量	每	0.4	
常规	5、室	量	每	0.4	
常规	6、室	量	每	0.4	
常规	7、室	量	每	0.4	
常规	8、室	量	每	0.4	
常规	9、室	量	每	0.4	
常规	10、室	量	每	0.4	
常规	11、室	量	每	0.4	
常规	12、室	量	每	0.4	
常规	13、室	量	每	0.4	
常规	14、室	量	每	0.4	
常规	15、室	量	每	0.4	
常规	16、室	量	每	0.4	
常规	17、室	量	每	0.4	
常规	18、室	量	每	0.4	
常规	19、室	量	每	0.4	
常规	20、室	量	每	0.4	
常规	21、室	量	每	0.4	
常规	22、室	量	每	0.4	
常规	23、室	量	每	0.4	
常规	24、室	量	每	0.4	
常规	25、室	量	每	0.4	
常规	26、室	量	每	0.4	
常规	27、室	量	每	0.4	
常规	28、室	量	每	0.4	
常规	29、室	量	每	0.4	
常规	30、室	量	每	0.4	
常规	31、室	量	每	0.4	
常规	32、室	量	每	0.4	
常规	33、室	量	每	0.4	
常规	34、室	量	每	0.4	
常规	35、室	量	每	0.4	
常规	36、室	量	每	0.4	
常规	37、室	量	每	0.4	
常规	38、室	量	每	0.4	
常规	39、室	量	每	0.4	
常规	40、室	量	每	0.4	
常规	41、室	量	每	0.4	
常规	42、室	量	每	0.4	
常规	43、室	量	每	0.4	
常规	44、室	量	每	0.4	
常规	45、室	量	每	0.4	
常规	46、室	量	每	0.4	
常规	47、室	量	每	0.4	
常规	48、室	量	每	0.4	
常规	49、室	量	每	0.4	
常规	50、室	量	每	0.4	
常规	51、室	量	每	0.4	
常规	52、室	量	每	0.4	
常规	53、室	量	每	0.4	
常规	54、室	量	每	0.4	
常规	55、室	量	每	0.4	
常规	56、室	量	每	0.4	
常规	57、室	量	每	0.4	
常规	58、室	量	每	0.4	
常规	59、室	量	每	0.4	
常规	60、室	量	每	0.4	
常规	61、室	量	每	0.4	
常规	62、室	量	每	0.4	
常规	63、室	量	每	0.4	
常规	64、室	量	每	0.4	
常规	65、室	量	每	0.4	
常规	66、室	量	每	0.4	
常规	67、室	量	每	0.4	
常规	68、室	量	每	0.4	
常规	69、室	量	每	0.4	
常规	70、室	量	每	0.4	
常规	71、室	量	每	0.4	
常规	72、室	量	每	0.4	
常规	73、室	量	每	0.4	
常规	74、室	量	每	0.4	
常规	75、室	量	每	0.4	
常规	76、室	量	每	0.4	
常规	77、室	量	每	0.4	
常规	78、室	量	每	0.4	
常规	79、室	量	每	0.4	
常规	80、室	量	每	0.4	
常规	81、室	量	每	0.4	
常规	82、室	量	每	0.4	
常规	83、室	量	每	0.4	
常规	84、室	量	每	0.4	
常规	85、室	量	每	0.4	
常规	86、室	量	每	0.4	
常规	87、室	量	每	0.4	
常规	88、室	量	每	0.4	
常规	89、室	量	每	0.4	
常规	90、室	量	每	0.4	
常规	91、室	量	每	0.4	
常规	92、室	量	每	0.4	
常规	93、室	量	每	0.4	
常规	94、室	量	每	0.4	
常规	95、室	量	每	0.4	
常规	96、室	量	每	0.4	
常规	97、室	量	每	0.4	
常规	98、室	量	每	0.4	
常规	99、室	量	每	0.4	
常规	100、室	量	每	0.4	



武吉德居委

服务在生

8室气体产

量比

0.16

0.10

4.00

1.00

1.00

5.00

1.00

1.00

3.00

1.00

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

可忽略

